

平邑县人民政府办公室

平政办字〔2018〕73号

平邑县人民政府办公室 关于印发平邑县农村饮用水水源保护区 划定方案的通知

各镇（街道）人民政府（办事处），经济开发区管委会，县政府各部门，科级以上事业单位，市以上直属单位：

《平邑县农村饮用水水源保护区划定方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平邑县人民政府办公室

2018年11月16日

平邑县农村饮用水水源保护区划定方案

为保护和改善我县农村饮用水水源水质，防止水源污染，保障人民群众饮用水安全，结合我县的自然状况和经济社会发展实际，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神，深入推进生态文明建设，坚持防治结合、以防为主，大力保护水源地水质环境，确保水源地水质达标、水资源合理利用，保障人民群众饮水卫生、安全，改善人民的生活水平，推进社会主义新农村建设。

二、划分依据

（一）法律法规

- （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24 修订，2015.1.1 施行）；
- （2）《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；
- （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27 修订，2018.1.1 施行）；
- （4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.03）；
- （5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010.12 修订）；

(6) 《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)；

(7) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

(8) 环境保护部办公厅、水利部办公厅《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》(环办〔2015〕53号)；

(9) 《山东省农村公共供水管理办法》(山东省人民政府令第212号)；

(10) 山东省环保厅、山东省水利厅《关于加强农村饮用水水源保护工作的指导意见》(鲁环发〔2015〕149号)；

(11) 山东省环境保护厅办公室《关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》(鲁环办函〔2016〕92号)；

(12) 山东省环境保护厅《关于开展全省农村饮用水水源地基础环境状况调查的通知》(鲁环明传〔2017〕233号)；

(13) 山东省环保厅《关于加快推进全省贫困村饮用水水源保护区或保护范围划定工作的通知》(鲁环函〔2018〕292号)；

(14) 临沂市环保局《关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的函》(临环函〔2016〕189号)；

(15) 《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》(环办函〔2012〕1266号)；

(16)《卫生部关于印发生活饮用水卫生规范的通知》(卫法监发〔2001〕161号)。

(二) 技术标准

(1)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)；

(2)《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

(3)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)；

(4)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)；

(5)《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)；

(6)《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)；

(7)《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)；

(8)《农村饮用水水源地环境保护技术指南》
(HJ2032-2013)；

(9)《分散式饮用水水源地环境保护指南(试行)》(2010年9月)；

(10)《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫发监〔2001〕第161号)；

(11)《关于印发湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定的通知》(总站生字〔2001〕090号)；

(12)《村镇供水工程技术规范》(SL 310-2004)；

(13)《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》；

(14)《饮用水源地规范化建设项目与投资技术指南》。

三、划分原则

- 1、水源水质应符合国家有关生活饮用水水源水质的规定
- 2、保护优先，预防为主，防治结合；
- 3、突出重点，便于管理，实用可行，因地制宜；
- 4、建立公众参与的水源地环境保护机制。

四、划分方法

(一)农村饮用水水源地划分方法

1、基础方法

依据《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》进行划分，划分方法如下：

①地表水水源保护范围：河流型水源地取水口上游不小于1000米，下游不小于100米，两岸纵深不小于50米，但不超过集雨范围；

②湖库型水源地取水口半径200米范围的区域，但不超过集雨范围；

③水窖水源保护范围：集水场地区域；

④地下水水源保护范围：取水口周边30米—50米范围。

依据《农村饮用水水源地环境保护技术指南》进行划分，划分方法如下：

①河流、湖库水源保护范围：取水口陆域侧岸边上游 50 米、下游 30 米、陆域纵深不小于 30 米的区域。

②小型塘坝水源保护范围：不大于库塘水面、正常水位线以上水平距离 50 米范围。

③地下水水源保护范围：应大于井的影响半径，且不小于 30 米。傍河取水水源及相应河流的保护范围参照此要求执行。

2、依据平邑县实际情况的调整

①本次划定的农村饮用水水源地共有 32 处地下水型水源地，1 处湖库型水源地，其中地下水型水源地根据保护范围最小原则，在本次划定报告中，均划定 30 米保护范围。

②划定的保护范围内如果有水井电房、村委会大院、主要交通道路的一部分，一般将保护范围边界扩至上述点（线）源的边界。

③平邑县大部分农村饮用水水源地修建有泵房或者院墙，部分水源井位于泵房或者院墙内，为了方便管理和保护，此类水源地以泵房或者水源井院墙为保护范围边界。

（二）湖库型集中式饮用水水源地划分方法

本次划分的农村饮用水水源地中，涝泉水库饮用水水源地为湖库型水源地，兴利库容为 550 万 m^3 ，为小型水库。因其供水范围较大，并且水库兴利库容较大，虽然属于农村水源地，应该

按集中式饮用水水源地进行保护区划分，按照《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）进行保护区划分。

1、中小型水库划分方法：

（1）一级保护区

水域范围：

小型水库应将多年平均水位对应的高程线以下的全部水域划为一级保护区；

中型水库保护区范围为取水口半径不小于 300m 范围内的区域。

陆域范围：

中小型水库陆域范围为一级保护区水域外不小于 200m 范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。

（2）二级保护区

水域范围：

中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。

陆域范围：

二级保护区陆域范围，应依据流域内主要环境问题，结合地形条件分析或缓冲区法确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；并要采取措施，防止污染物进入保护区而你。

①依据环境问题分析法

当面污染源为主要污染源时，二级保护区陆域沿岸纵深范围，主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、森林开发、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。

②依据地形条件分析法

小型水库可将上游整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区。

山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯不小于 3000 米的汇水区域。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭。

2、涝泉水库饮用水水源地划分情况

（1）一级保护区

一级保护区水域范围：

涝泉水库正常水位线以下全部水域面积。

一级保护区陆域范围：

涝泉水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围的陆域汇水区域。具体为一级保护区水域范围所在大坝——取水口南侧 300m 处村村通道路。

一级保护区水域保护面积为 0.69km²，一级保护区陆域保护

面积为 0.02km²。

（2）二级保护区

二级保护区陆域范围：

东边界：狼窝顶山脊一线——英才村——山阴寺山脊；

南边界：山阴寺山脊——上彭家庄北侧山脊；

西边界：上彭家庄北侧山脊——宝泉崮山脊；

北边界：宝泉崮山脊——水库大坝——上河村——狼窝顶山脊。

二级保护区陆域保护面积为 12.77km²。

五、饮用水源保护区的保护和监督管理

（一）水源地建设

水源地需要定期进行供水设施维护检修，建立日常保养，定期维护和大修理三级维护检修制度。

（二）遵守保护范围管理要求

饮用水地下水水源保护范围内必须遵守如下规定：

1、不得修建渗水的厕所、化粪池和渗水坑（池塘），现有上述公共设施应进行防渗处理，取水口应尽量远离这些设施。

2、水源保护范围内禁止设立粪便、生活垃圾的收集、转运站；禁止堆放医疗垃圾；禁止设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈。

3、水源保护范围内厕所达到国家卫生厕所标准，与饮用水源保持必要的安全卫生距离。

4、禁止从事牧业活动或集中式养殖业，禁止建设畜禽养殖设施。

5、禁止在水源保护范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成排放污染物的建设项目，应依法予以拆除或关闭。

6、水源保护范围内禁止从事洗涤、旅游、水产养殖或者其他可能污染饮用水水体的活动。

（三）开展环境信息调查和环境综合整治

各级政府要建立水质安全保障长效机制，定期组织开展水源保护区综合整治，对可能影响农村饮用水水源环境安全的重点行业企业和污染源，要加强执法监管和风险防范，坚决杜绝突发环境事件影响水源安全。结合新农村建设和农村环境综合整治工作，开展水源规范化建设，加强水源周边生活污水、垃圾及畜禽养殖废弃物的处理处置，综合防治农药化肥等面源污染。

（四）加强环境应急管理

建立污染防治联动体系，相邻地区或上下游地区应建立监测预警、信息沟通及联席会议机制，一旦发生突发水环境污染事件或存在重大水环境隐患，应立即通知相邻区域或上下游政府及环

保部门，及时对水源地污染采取措施，启动应急预案，保障环境安全。

- 附件：1. 平邑县农村饮用水水源地保护区划分名单
2. 平邑县农村饮用水水源地保护范围划分图集

附件 1

平邑县农村饮用水水源地保护区划分名单

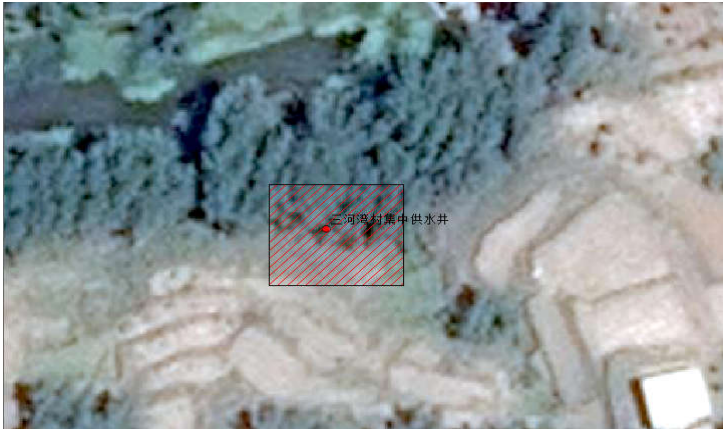
序号	水源地名称	水源地所在地		
		县（市、区）	乡（镇、街道）	村
1	西纯庄深水井	平邑县	温水镇	西纯庄
2	三河湾深水井	平邑县	白彦镇	三河湾
3	山阴村深水井 1	平邑县	白彦镇	山阴村
4	山阴村深水井 2	平邑县	白彦镇	山阴村
5	纯厚庄深水井	平邑县	保太镇	纯厚庄
6	大埠槐深水井 1	平邑县	保太镇	大埠槐
7	大埠槐深水井 2	平邑县	保太镇	大埠槐
8	高白壤深水井	平邑县	保太镇	高白壤
9	孟武阳深水井	平邑县	保太镇	孟武阳
10	三阳二村深水井	平邑县	保太镇	三阳二村
11	三阳四村深水井	平邑县	保太镇	三阳四村
12	徐家武阳深水井	平邑县	保太镇	徐家武阳
13	平和村深水井	平邑县	保太镇	平和村
14	羊城深水井	平邑县	保太镇	羊城

15	杨白壤深水井	平邑县	保太镇	杨白壤
16	后东村深水井	平邑县	卞桥镇	后东村
17	时家村深水井	平邑县	卞桥镇	时家村
18	杜家村深水井	平邑县	丰阳镇	杜家村
19	南埠庄村深水井	平邑县	丰阳镇	南埠庄村
20	郑家峪村深水井	平邑县	丰阳镇	郑家峪村
21	朱家村深水井 1	平邑县	丰阳镇	朱家村
22	朱家村深水井 2	平邑县	丰阳镇	朱家村
23	东午门深水井	平邑县	丰阳镇	东午门
24	顺民村深水井	平邑县	丰阳镇	顺民村
25	大丰阳村深水井	平邑县	丰阳镇	大丰阳村
26	东武沟村深水井	平邑县	武台镇	东武沟村
27	南武沟村深水井	平邑县	武台镇	南武沟村
28	蒋里村深水井	平邑县	武台镇	蒋里村
29	水沟四深水井 1	平邑县	武台镇	水沟四村
30	水沟四深水井 2	平邑县	武台镇	水沟四村
31	孙家楼深水井	平邑县	武台镇	孙家楼
32	护城庄深水井	平邑县	流峪镇	护城庄
33	涝泉水库	平邑县	临涧镇	涝泉

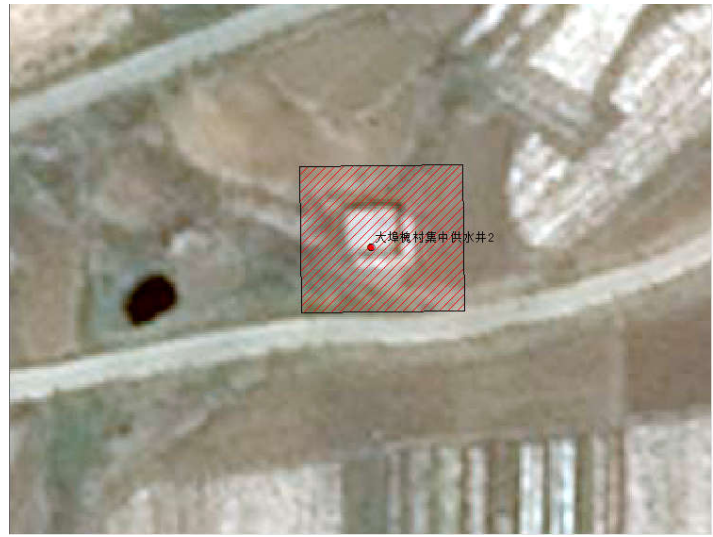
附件 2

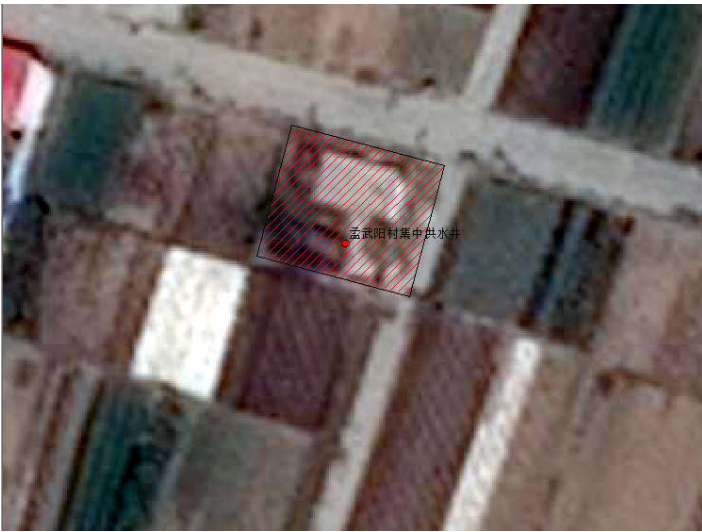
平邑县农村饮用水水源地保护范围划分图集

表 1 农村饮用水水源地保护范围划分结果

序号	水源地名称	乡镇街道	划分范围	拐点坐标		保护范围
1	西纯庄村集中供水井	温水镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°42′ 17.17″	N 35°28′ 16.55″	
				E 117°42′ 16.94″	N 35°28′ 15.98″	
				E 117°42′ 16.31″	N 35°28′ 16.15″	
				E 117°42′ 16.55″	N 35°28′ 16.72″	
2	三河湾村集中供水井	白彦镇	水源井周边铁丝网形成的包络范围	E 117°36′ 06.84″	N 35°16′ 55.27″	
				E 117°36′ 06.84″	N 35°16′ 53.10″	
				E 117°36′ 07.18″	N 35°16′ 53.10″	
				E 117°36′ 07.18″	N 35°16′ 55.27″	

3	山阴村集中供水井 1	白彦镇	水源井周边 30 米, 西侧至道路	E 117°34′ 34.77″	N 35°16′ 50.88″	
				E 117°34′ 34.44″	N 35°16′ 48.91″	
				E 117°34′ 32.79″	N 35°16′ 48.11″	
				E 117°34′ 33.09″	N 35°16′ 51.06″	
4	山阴村集中供水井 2	白彦镇	水源井周边 30 米	E 117°34′ 40.47″	N 35°16′ 52.65″	
				E 117°34′ 40.06″	N 35°16′ 51.10″	
				E 117°34′ 38.11″	N 35°16′ 51.40″	
				E 117°34′ 38.45″	N 35°16′ 52.98″	
5	纯厚村集中供水井	保太镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°40′ 03.45″	N 35°33′ 24.69″	
				E 117°40′ 02.99″	N 35°33′ 23.84″	
				E 117°40′ 01.95″	N 35°33′ 24.25″	
				E 117°40′ 02.31″	N 35°33′ 25.08″	

6	大埠槐村集中供水井 1	保太镇	水源井周边 30m, 不超过右侧河沟	E 117°45′ 41.18″	N 35°37′ 19.38″	
				E 117°45′ 40.14″	N 35°37′ 17.36″	
				E 117°45′ 38.98″	N 35°37′ 17.36″	
				E 117°45′ 38.98″	N 35°37′ 19.38″	
7	大埠槐村集中供水井 2	保太镇	水源井泵房外 30m 形成的方形区域	E 117°45′ 15.72″	N 35°37′ 00.01″	
				E 117°45′ 15.74″	N 35°36′ 59.36″	
				E 117°45′ 14.86″	N 35°36′ 59.33″	
				E 117°45′ 14.84″	N 35°36′ 59.99″	

8	高白壤村集中供水井	保太镇	水源井泵房外 围墙形成的包 络范围	E 117°41′ 09.68″	N 35°34′ 23.55″	
				E 117°41′ 09.16″	N 35°34′ 22.19″	
				E 117°41′ 08.46″	N 35°34′ 22.37″	
				E 117°41′ 09.01″	N 35°34′ 23.73″	
9	孟武阳村集中供水井	保太镇	水源井泵房外 围墙形成的包 络范围	E 117°41′ 11.56″	N 35°35′ 08.25″	
				E 117°41′ 11.366″	N 35°35′ 07.68″	
				E 117°41′ 10.55″	N 35°35′ 07.85″	
				E 117°41′ 10.74″	N 35°35′ 08.43″	

10	三阳二村集中供水井	保太镇	水源井泵房外 铁丝网形成的 包络范围	E 117°39′ 53.15″	N 35°31′ 55.66″	
				E 117°39′ 52.73″	N 35°31′ 54.73″	
				E 117°39′ 52.19″	N 35°31′ 54.89″	
				E 117°39′ 52.59″	N 35°31′ 55.82″	
11	三阳四村集中供水井	保太镇	水源井泵房外 铁丝网形成的 包络范围	E 117°39′ 59.05″	N 35°32′ 30.89″	
				E 117°39′ 58.63″	N 35°32′ 30.22″	
				E 117°39′ 58.00″	N 35°32′ 30.47″	
				E 117°39′ 58.43″	N 35°32′ 31.14″	

12	徐家武阳村集中供水井	保太镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°41′ 18.11″	N 35°35′ 18.01″	
				E 117°41′ 17.85″	N 35°35′ 17.14″	
				E 117°41′ 17.22″	N 35°35′ 17.31″	
				E 117°41′ 17.47″	N 35°35′ 18.11″	
13	平和庄村集中供水井	保太镇	水源井周边30m，不超过道路及田埂	E 117°43′ 57.24″	N 35°35′ 56.59″	
				E 117°43′ 56.88″	N 35°35′ 55.69″	
				E 117°43′ 56.04″	N 35°35′ 55.91″	
				E 117°43′ 56.38″	N 35°35′ 56.81″	

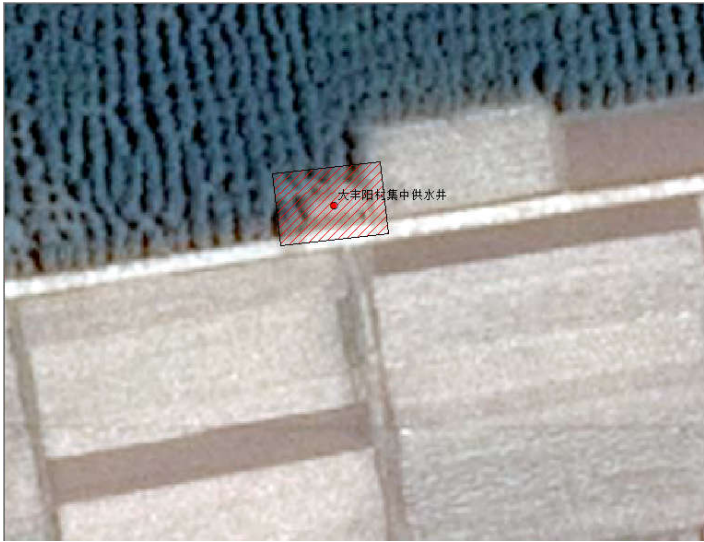
14	羊城村集中供水井	保太镇	水源井周边30m，不超过右侧排水沟	E 117°45′ 27.08″	N 35°36′ 06.99″	
				E 117°45′ 26.55″	N 35°36′ 05.99″	
				E 117°45′ 25.50″	N 35°36′ 06.39″	
				E 117°45′ 26.01″	N 35°36′ 07.33″	
15	杨白壤村集中供水井	保太镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°40′ 58.06″	N 35°33′ 53.99″	
				E 117°40′ 57.80″	N 35°33′ 53.38″	
				E 117°40′ 57.16″	N 35°33′ 53.55″	
				E 117°40′ 57.41″	N 35°33′ 54.18″	

16	后东村集中供水井	卞桥镇	水源井泵房外 铁丝网形成的 包络范围	E 117°54′ 52.83″	N 35°27′ 08.61″	
				E 117°54′ 52.56″	N 35°27′ 07.94″	
				E 117°54′ 51.88″	N 35°27′ 08.13″	
				E 117°54′ 52.13″	N 35°27′ 08.77″	
17	时家村集中供水井	卞桥镇	水源井泵房外 铁丝网形成的 包络范围	E 117°53′ 03.59″	N 35°26′ 06.11″	
				E 117°53′ 03.59″	N 35°26′ 05.77″	
				E 117°53′ 02.95″	N 35°26′ 05.78″	
				E 117°53′ 02.97″	N 35°26′ 06.13″	

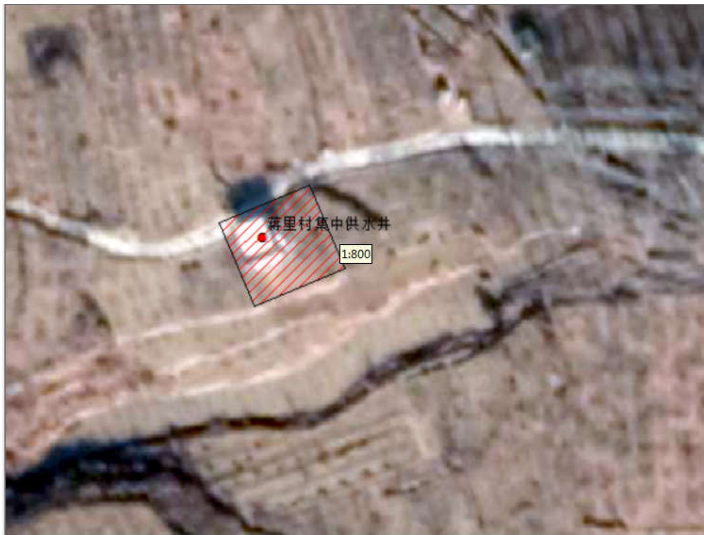
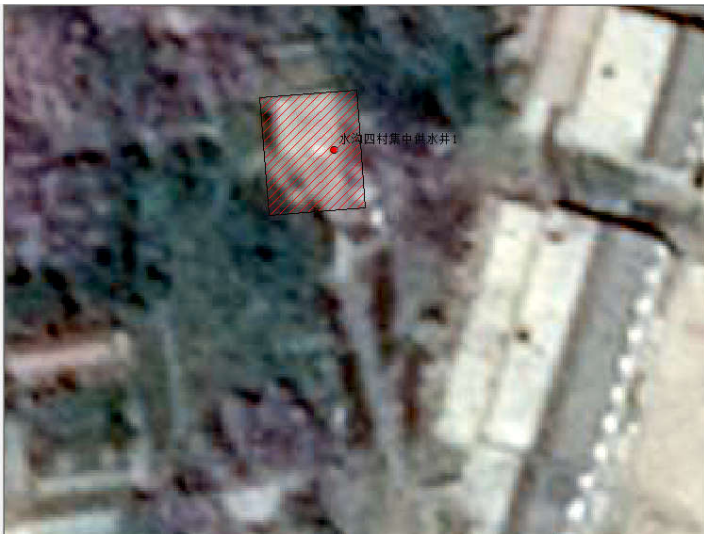
18	杜家村集中供水井	丰阳镇	水源井铁丝网形成的包络范围	E 117°29′ 53.55″	N 35°26′ 35.69″	
				E 117°29′ 53.19″	N 35°26′ 35.21″	
				E 117°29′ 52.58″	N 35°26′ 35.53″	
				E 117°29′ 52.96″	N 35°26′ 35.99″	
19	南埠庄村集中供水井	丰阳镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°29′ 09.29″	N 35°27′ 59.90″	
				E 117°29′ 09.02″	N 35°27′ 59.17″	
				E 117°29′ 08.37″	N 35°27′ 59.33″	
				E 117°29′ 08.66″	N 35°28′ 00.06″	

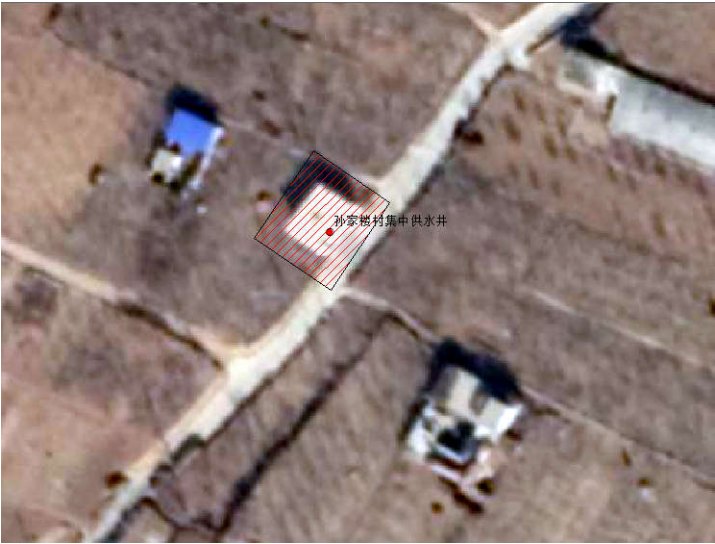
20	郑家峪村集中供水井	丰阳镇	水源井泵房铁丝网形成的包络范围	E 117°30′ 17.96″	N 35°28′ 31.54″	
				E 117°30′ 18.22″	N 35°28′ 31.15″	
				E 117°30′ 17.47″	N 35°28′ 30.82″	
				E 117°30′ 17.21″	N 35°28′ 31.22″	
21	朱家村集中供水井 1	丰阳镇	水源井泵房外 10m 形成的包络范围，不超过居民院墙	E 117°29′ 55.54″	N 35°26′ 30.99″	
				E 117°29′ 55.70″	N 35°26′ 30.69″	
				E 117°29′ 55.37″	N 35°26′ 30.57″	
				E 117°29′ 55.21″	N 35°26′ 30.87″	

22	朱家村集中供水井 2	丰阳镇	水源井泵房铁丝网形成的包络范围	E 117°29′ 57.34″	N 35°26′ 22.97″	
				E 117°29′ 57.24″	N 35°26′ 22.73″	
				E 117°29′ 56.95″	N 35°26′ 22.82″	
				E 117°29′ 57.05″	N 35°26′ 23.05″	
23	东午门村集中供水井	丰阳镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°33′ 36.23″	N 35°29′ 20.39″	
				E 117°33′ 35.95″	N 35°29′ 19.79″	
				E 117°33′ 35.16″	N 35°29′ 20.06″	
				E 117°33′ 35.46″	N 35°29′ 20.63″	

24	顺民村集中供水井	丰阳镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°30' 52.58"	N 35°27' 21.61"	
				E 117°30' 52.77"	N 35°27' 21.31"	
				E 117°30' 52.38"	N 35°27' 21.14"	
				E 117°30' 52.17"	N 35°27' 21.45"	
25	大丰阳村集中供水井	丰阳镇	水源井泵房围墙形成的包络范围	E 117°29' 58.38"	N 35°27' 31.95"	
				E 117°29' 58.44"	N 35°27' 31.52"	
				E 117°29' 57.65"	N 35°27' 31.46"	
				E 117°29' 57.59"	N 35°27' 31.87"	

26	东武沟村集中供水井	武台镇	水源井泵房形成的包络范围	E 117°41′ 31.94″	N 35°36′ 54.59″	
				E 117°41′ 31.53″	N 35°36′ 54.19″	
				E 117°41′ 31.13″	N 35°36′ 54.43″	
				E 117°41′ 31.53″	N 35°36′ 54.83″	
27	南武沟村集中供水井	武台镇	水源井泵房形成的包络范围	E 117°40′ 51.40″	N 35°36′ 11.97″	
				E 117°40′ 51.46″	N 35°36′ 11.64″	
				E 117°40′ 50.99″	N 35°36′ 11.57″	
				E 117°40′ 50.92″	N 35°36′ 11.89″	

28	蒋里村集中供水井	武台镇	水源井泵房外 10m 包络范围	E 117°41′ 36.59″	N 35°40′ 20.16″	
				E 117°41′ 36.82″	N 35°40′ 19.69″	
				E 117°41′ 36.18″	N 35°40′ 19.45″	
				E 117°41′ 35.91″	N 35°40′ 19.95″	
29	水沟四村集中供水井 1	武台镇	水源井泵房围 墙形成的包络 范围	E 117°40′ 08.37″	N 35°37′ 38.19″	
				E 117°40′ 08.40″	N 35°37′ 37.75″	
				E 117°40′ 07.96″	N 35°37′ 37.72″	
				E 117°40′ 07.93″	N 35°37′ 38.15″	

30	水沟四村集中供水井 2	武台镇	水源井周边 30m	E 117°39′ 49.92″	N 35°37′ 50.42″	
				E 117°39′ 49.92″	N 35°37′ 48.98″	
				E 117°39′ 47.99″	N 35°37′ 48.98″	
				E 117°39′ 47.99″	N 35°37′ 50.42″	
31	孙家楼村集中供水井	武台镇	水源井泵房形成的包络范围	E 117°42′ 59.51″	N 35°41′ 10.74″	
				E 117°42′ 59.09″	N 35°41′ 10.25″	
				E 117°42′ 58.55″	N 35°41′ 10.52″	
				E 117°42′ 58.98″	N 35°41′ 11.03″	

32	护城庄村集中供水井	流峪镇	水源井泵房外 铁丝网形成的 包络范围	E 117°33′ 50.42″	N 35°23′ 49.42″
				E 117°33′ 50.82″	N 35°23′ 48.97″
				E 117°33′ 50.23″	N 35°23′ 48.60″
				E 117°33′ 49.79″	N 35°23′ 49.06″



表 2 涝泉水库饮用水水源地保护区划定结果表

保护区级别		保护范围与边界	保护区拐点	坐标		保护区面积 (km ²)
				东经 E	北纬 N	
一级保护区	水域范围	涝泉水库正常水位线以下全部水域面积。	A1	117°32′ 33.61″	35°18′ 45.56″	0.69
			A2	117°32′ 35.05″	35°18′ 39.16″	
			A3	117°32′ 52.08″	35°18′ 24.12″	
			A4	117°32′ 33.55″	35°18′ 24.48″	
			A5	117°32′ 46.68″	35°18′ 08.90″	
			A6	117°32′ 25.55″	35°18′ 05.88″	
			A7	117°32′ 20.61″	35°18′ 36.28″	
	陆域范围	涝泉水库取水口侧正常水位线以上 200 米范围的陆域汇水区域。具体为一级保护区水域范围所在大坝——取水口南侧 300m 处村村通道路。	A7	117°32′ 20.61″	35°18′ 36.28″	0.02
			A8	117°32′ 18.79″	35°18′ 36.78″	
			A9	117°32′ 19.37″	35°18′ 44.88″	
			A10	117°32′ 32.80″	35°18′ 46.28″	
二级保护区	陆域范围	东边界：狼窝顶山脊一线——英才村——山阴寺山脊； 南边界：山阴寺山脊——上彭家庄北侧山脊； 西边界：上彭家庄北侧山脊——宝泉崮山脊； 北边界：宝泉崮山脊——水库大坝——上河村——狼窝顶山脊。	B1	117°32′ 32.89″	35°18′ 46.93″	12.77
			B2	117°33′ 42.40″	35°19′ 12.12″	
			B3	117°34′ 00.48″	35°18′ 36.22″	
			B4	117°33′ 23.18″	35°17′ 55.03″	
			B5	117°32′ 44.85″	35°17′ 23.47″	
			B6	117°31′ 36.89″	35°17′ 27.24″	
			B7	117°31′ 18.16″	35°17′ 42.88″	
			B8	117°31′ 12.53″	35°18′ 20.86″	

			B9	117°31' 34. 85"	35°18' 35. 94"	
			B10	117°32' 18. 62"	35°18' 44. 46"	

平邑县临涧镇涝泉水库饮用水水源地保护区划分图

